

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Obecný úrad Kotrčiná Lúčka, č. 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Č.j.: 613/2022/10483/Har

Teplička nad Váhom, 26.09.2022

ROZHODNUTIE

Obec Kotrčiná Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúca prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), posúdila žiadosť o vydanie stavebného povolenia a po preskúmaní žiadosti a predloženej dokumentácie, na podklade vykonaného konania rozhodla takto :

podľa §§ 60-66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽP SR 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s §§ 3, 4, 32, 46 a 47 správneho poriadku vydáva

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu: „Rozšírenie distribučnej siete“,
objekt: STL plynovod D 40 a pripojovací plynovod D 25

umiestnenie stavby: pozemky parc. č. **C KN 646/1** – zastavaná plocha a nádvorie (spôsob využitia pozemku 22),
parc. č. **C KN 661** – zastavaná plocha a nádvorie (spôsob využitia pozemku 22)

katastrálne územie: Kotrčiná Lúčka

stavebník: **Zajac Filip,**
Kotrčiná Lúčka 47, 013 02 Kotrčiná Lúčka

druh stavby: líniová, inžinierska stavba

účel stavby: distribučná sieť STL plynovodu pre plánovanú výstavbu rodinného domu

charakter stavby: trvalá

Popis stavby:

Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je rozšírenie miestneho STL plynovodu v obci Kotrčiná lúčka za účelom splynofikovania plánovanej novostavby rodinného domu stavebníka na pozemku KN registra „C“ parc. č. 125/2. Rozšírený STL plynovod bude nadväzovať na existujúci verejný plynovod STL-PE-D50, 280kPa. Trasa navrhovaného plynovodu je vedená v miestnej a účelovej komunikácii.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. C KN 646/1, 661, v katastrálnom území Kotrčiná Lúčka.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Valéria Ponechalová, Pribinova 859/13, 013 041 Teplička nad Váhom, autorizovaný stavebný inžinier, č. 4051*TA*5-1, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia a jej jedno paré je uložené u povoľovacieho orgánu. Bez predchádzajúceho súhlasu stavebného

úradu sa stavebník pri realizácii stavby nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie stavby.

3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby (§62 ods.1 písm.d a § 66 ods. 3, písm. h/ stav. zákona) a zabezpečenie odborného vedenia stavby – stavbyvedúci (§ 44 resp. §45, §46a,b stav. zákona). Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami.
4. Termín začatia výstavby je stavebník povinný nahlásiť na stavebný úrad do 5 dní od začatia výstavby.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
6. V súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona musí stavebník pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou.
7. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. a vyhl. č. 453/2000 Z.z. a vyhl. č. 532/2002 Z.z.
8. Rozvody plynu sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať organizácia k tomu oprávnená, alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.
9. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
10. Na uskutočnenie stavby možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm. g/ a § 43f stav. zákona), ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č.90/1998Z.z. o stav. výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný pred požiadaním o kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta o zameranie realizovanej stavby .
12. Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží doklady v zmysle § 17 a §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..
13. **Stavenisko:**
 - zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia , a to prípadne aj úplným ohradením,
 - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
 - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,

- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

14. Stavebník zabezpečí ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby (§66 ods.2 a 3 stav. zákona):

- pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu;
- zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,
- dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny;
- neporušovať, hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja, ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm.e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1.;
- vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky;
- dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť;
- v prípade poškodenia susedných nehnuteľností a majetku uviesť ich do pôvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd;
- stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí;
- dažďová a iná voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok.

15. Osobitné podmienky:

- Stavebník pred začatím výkopových prác a prác na inžinierskych sieťach zabezpečí vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem príslušnými správcami a ich polohu overiť kopanými sondami. Po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany. Napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami inžinierskych sietí.
- Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska sa polohovo a výškovo označia najneskôr pred odovzdaním staveniska. Inžinierske siete vrátane meračských značiek v priestore staveniska počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť.
- Pri pokládke plynovodu musia byť dodržané príslušné platné predpisy a normy z hľadiska spôsobu uloženia, spôsobu ochrany proti mechanickému poškodeniu, spôsobu označenia trasy a označenia rozvodov a rešpektovania minimálnych predpísaných vzdialeností pri križovaniach a súbehoch s inými podzemnými inžinierskymi sieťami.

16. Stavebník dodrží podmienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa vyjadrili k stavbe pred stavebným konaním:

SEVAK a.s. Žilina - vydal vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie pod č. 022019989/DJu dňa 25.05.2022:

- účelom stavby je vybudovanie nového STL plynovodu PE-D40, PN 280kPa dl. 49,0m od napojenia na existujúci STL - PE-D50 plynovod v komunikácii a STL pripojovacieho plynovodu PE-D25 dl. 1,3 m po HUP na hranici nehnuteľnosti RD na parc. č. 125/2 C KN.

K vydaniu stavebného povolenia dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z., § 140b záväzné stanovisko pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. S navrhovanou stavbou súhlasíme. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod (VV) HDPE D 110 vrátane armatúrnej šachty AŠ na parc. č. 661 a VV PVC D 110 podľa priloženej situácie z GIS. Upozorňujeme na trasu vodovodných prípojkov, ktoré sú v majetku pripájaných nehnuteľností.
2. Pred zahájením zemných prác v kolíznych úsekoch požadujeme priamo v teréne vytýčiť VV. Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša organizácia. Vytýčený VV zapracovať do realizačnej dokumentácie.
3. Žiadame dodržať ochranné pásmo VV v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.; ktoré je 1,8 m od osi potrubia VV na obidve strany. V tomto ochrannom pásme nesmie byť osadená žiadna pevná trvalá a dočasná stavba .
4. Pri realizácii stavebných prác dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí navzájom, neznižovať krytie potrubí. Prípojkové poklapy dať do nivelety upraveného terénu. Prípadnú kolíziu s inž. sieťami žiadame riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom. Výkop v križovaní realizovať ručne. Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.

SPP- distribúcia, a.s. – vydala vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie pod č. TD/PS/0036/2022/Šk, dňa 02.03.2022, kde ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

súhlasí s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike;
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správny orgánom;
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050;
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení;
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby);
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01;
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme

plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem;

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k **Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000340821**;
- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu : **SPP-distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác apod.,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie a majetkovo-právne vysporiadanie stavby.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D;
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D;
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis;
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

povinnosť zhotoviteľa nového STL plynovodu konzultovať detail prepoja plynovodu s technikom prevádzky – Ing. Kušnier +421911 119260.

UPOZORNENIE:

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať ho o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 8. 9. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Na základe žiadosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

1. *Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:*

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:
zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

2. *Všeobecné podmienky:*

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby,

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

17. Umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a nazerať do jej dokumentácie. Bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.

18. Ukončenie stavby stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona.

19. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

Pripomienky ani námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník Zajac Filip, bytom Kotrčiná Lúčka 47, 013 02 Kotrčiná Lúčka, podal na Obec Kotrčiná Lúčka dňa 06.06.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom: „Rozšírenie distribučnej siete, objekt: STL plynovod D 40 a pripojovací plynovod D 25“ (ďalej len „stavba“), na pozemku KN registra „C“ parc. č. 646/1 – zastavaná plocha a nádvorie (spôsob využitia pozemku 22) a KN registra „C“ parc. č. 661 – zastavaná plocha a nádvorie (spôsob využitia pozemku 22), v k. ú. Kotrčiná Lúčka.

K pozemkom stavby parc. č. C KN 646/1, 661, má stavebník iné právo v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby.

Stavebný úrad oznámil listom zo dňa 12.08.2022, pod č. 613/2022/9225/Har, začatie stavebného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Podľa ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a poučil účastníkov dokedy môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Námietky účastníkov konania neboli vznesené. K projektu stavby sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a organizácie, ktorých opodstatnené pripomienky boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stanoviská a požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v tomto konaní boli preskúmané, skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a uvedené sú v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok, sú súčasťou spisového materiálu. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,- € podľa pol. č. 60 písm. g), zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený správnemu orgánu (Obec Kotrčiná Lúčka).

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a to na Obec Kotrčiná Lúčka, súp. č. 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Jozef Ž a b k a
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa §42 ods. 2 stavebného zákona na úradnej tabuli Obce Kotrčiná Lúčka po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa:..... **29-09-2022**

Zvesené dňa:.....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

Rozhodnutie sa doručí:


1. **Účastníkom konania sa doručí formou verejnej vyhlášky**
2. Žiadateľ: Zajac Filip, Kotrčiná Lúčka 47, 013 02 Kotrčiná Lúčka
3. Valéria Ponechalová, Pribinova 859/13, 013 041 Teplička nad Váhom - *projektant*

Na vedomie:

1. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/28, 010 47 Žilina
 2. SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
 3. Obec Kotrčiná Lúčka
 4. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
 5. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- spis

LEGENDA:

- EXISTUJÚCI STL PLYNOVOD PE-D50, PN 280kPa
- NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD PE-D40, PN 280 kPa
- STL PRIPUJOVACÍ PLYNOVOD PE-D25
- HRANICA PODLA KATASTRA

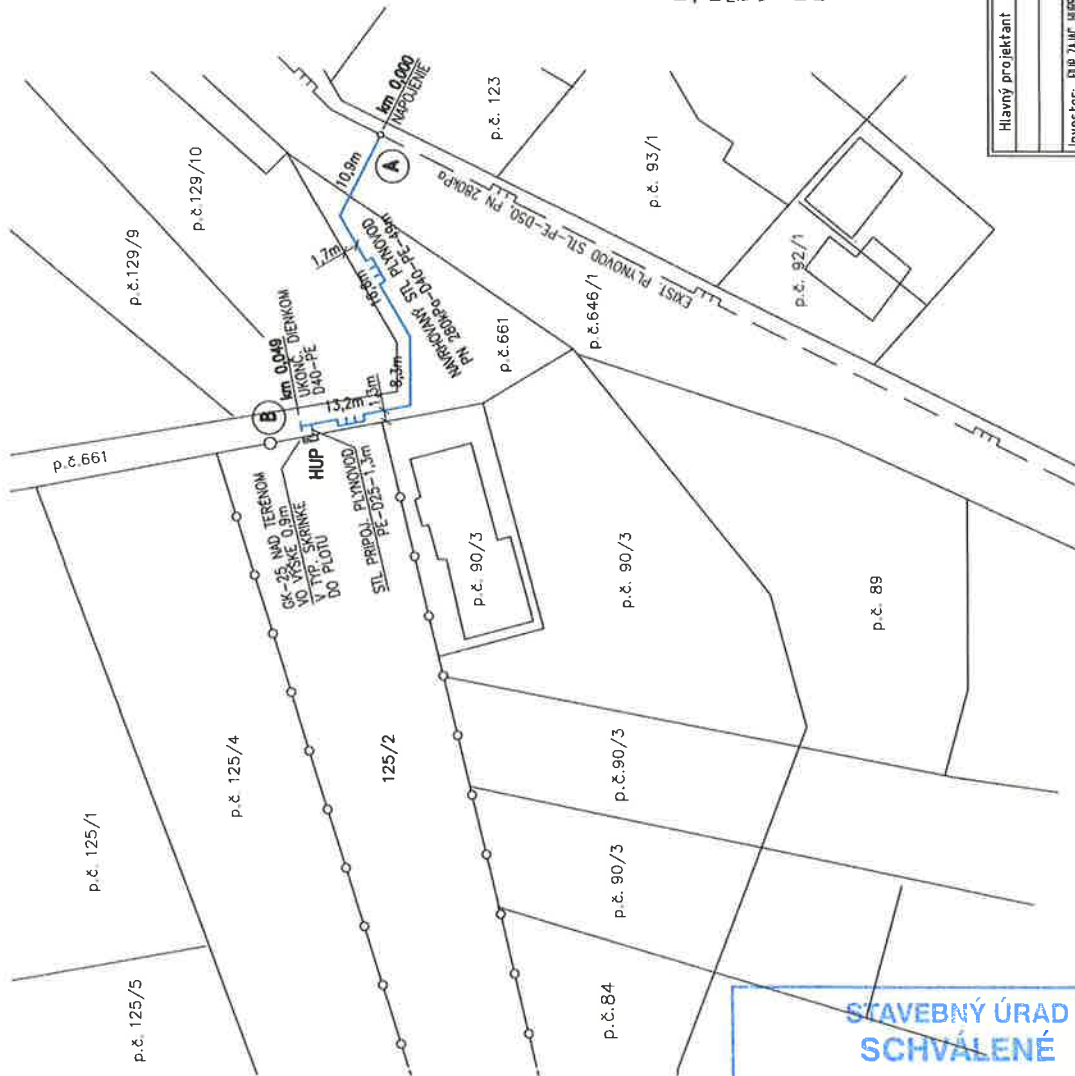

UPOZORNENIE!

Pred zohľadnením zemných prác pre výstavbu STL plynovodu investor v trase navrhovaného plynovodu, zabezpečí vyčistenie všetkých podzemných sietí za účasti ich majiteľov alebo správcov.
 V mieste krížovania podzemných sietí výkopové práce prevádzkat ručne do vzdialenosti 1,0 m od krížovania.
 Pri uložení plynového potrubia do zeme dodržať odstupové vzdialenosti: od ostatných podzemných sietí v zmysle normy STN 73 6005.



Hlavný projektant	Zodpovedný projektant	Vypracoval	Valéria Ponechalová Inžinierska firma Príbilova 855/13 013 01 Tepička nad Váhom IČO: 48937462
Investor:	RÚP ZAJE, HORNANOVÁ 3066/76A, 024 01 KYSOCIE NOVÉ MESTO		
Stavba:	ROZŠIŘENIE DISTRIBUČNEJ SIETE KOTRČNÁ LŮČKA, č. p. 125/2		
Objekt:	STL plynovod D50 a STL prípoj. plynovod D25		
Obsah:	Situácia		
Č. zákazky	Dátum	Mierka	Stupeň
	02/2022	1:500	SP
Formát	ZxA4		
1			

**STAVEBNÝ ÚRAD
SCHVALENÉ**

Dňa: 26-09-2022

Číslo: *Hornp*

613/2022/10483